
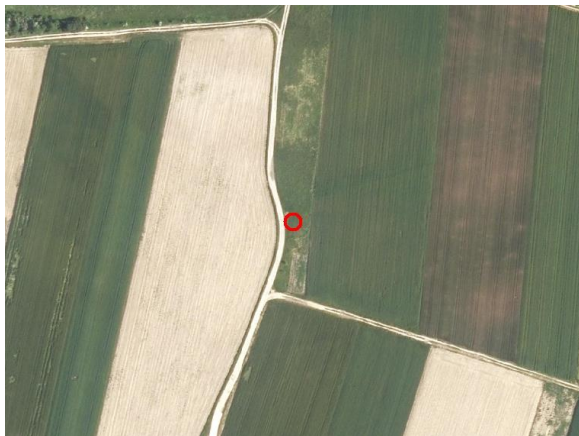


MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	50075
Ime merilnega mesta	Skopice (NE-0877)

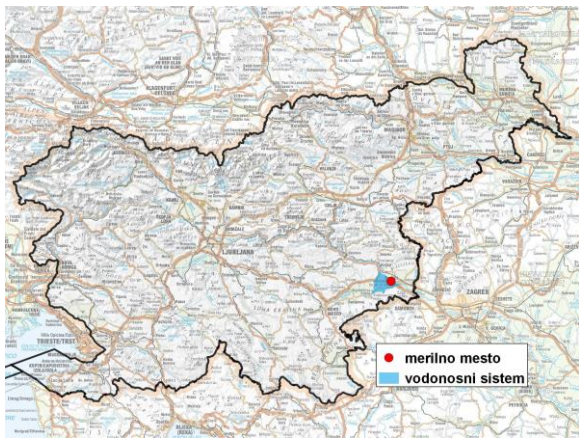

Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	1978
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	149,11
Zadnja kota 0 (m n. v.)	150,16
Zadnja kota dna (m n. v.)	137,45
D48/GK: GKY; GKX	543127; 85244
D96/TM: e; n	542756; 85729

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	4 x mes.
Temperatura	4 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1981–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	142,81
Datum minimuma	27.08.2012
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	147,85
Datum maksimuma	15.11.1982

Srednje vrednosti 1981–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	144,24	144,12	144,21	144,36	144,22	144,08	143,94	143,76	143,83	144,08	144,36	144,37	144,13
m**	5,92	6,04	5,95	5,80	5,94	6,08	6,22	6,40	6,33	6,08	5,80	5,79	6,03

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih